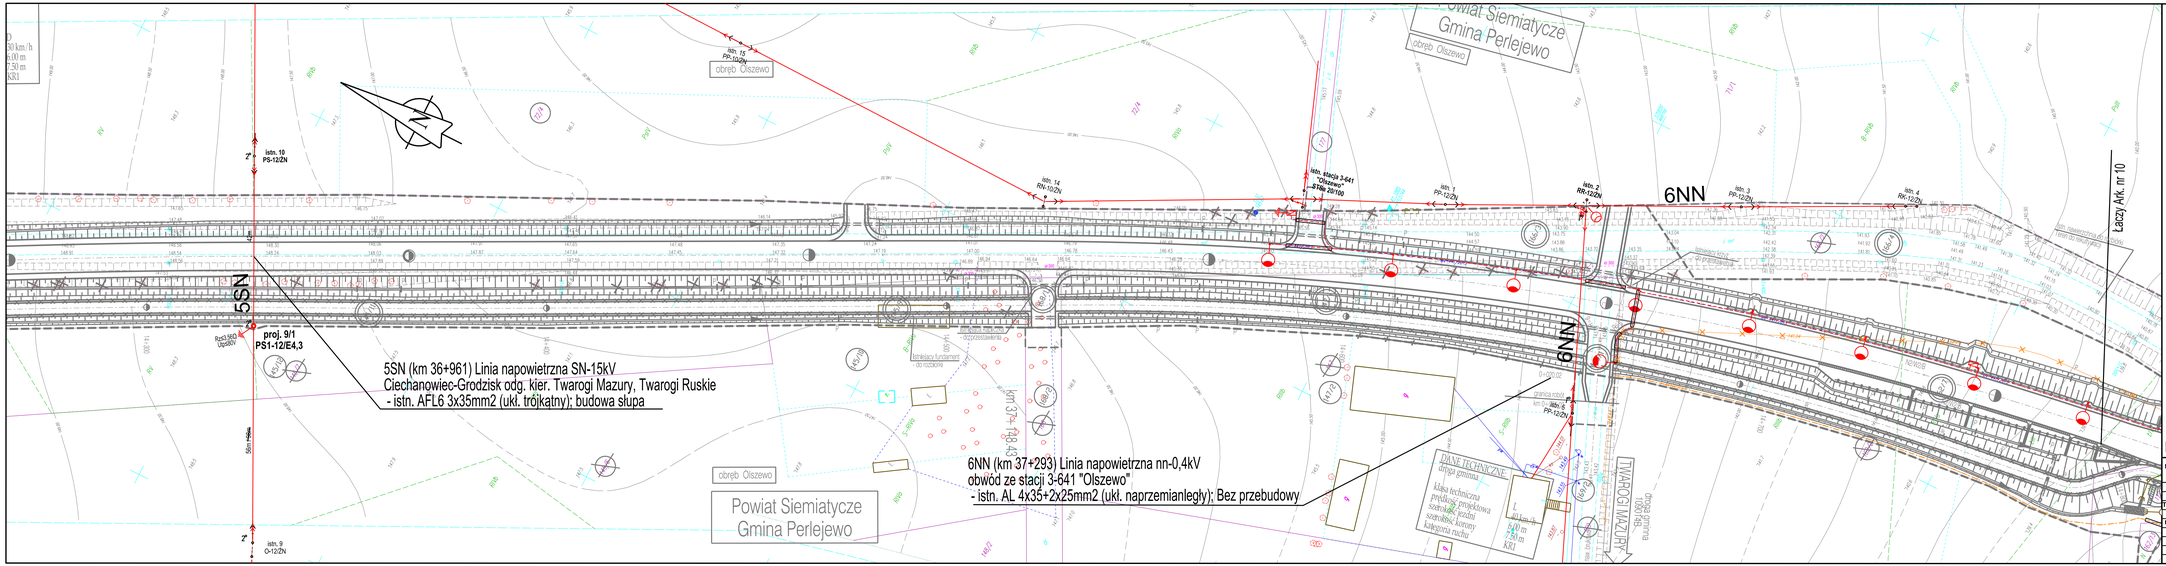
5SN
6NN
6NN
Łazy Ark. nr 10
istn. 10
PS-12/2N
istn. 14
RN-1/2N
istn. stacja 3-641
"Olszewo"
- 3 istn. 20/10kV
istn. 1
PR-1/2N
istn. 2
RR-12/2N
istn. 3
PR-12/2N
istn. 4
RR-12/2N
istn. 5
PR-1/2N
istn. 6
PR-1/2N
istn. 9
O-12/2N
istn. 16
PR-1/2N
obręb Olszewo
obręb Olszewo
Powiat Siemiatycze
Gmina Perlejewo
Powiat Siemiatycze
Gmina Perlejewo
proj. 9/1
PS1-12/E4,3
Rzd3 WD
Uzpbl0V
5SN (km 36+961) Linia napowietrzna SN-15kV
Ciechanowiec-Grodzisk odg. kier. Twarogi Mazury, Twarogi Ruskie
- istn. AFL6 3x35mm2 (ukł. trójkątny); budowa słupa
6NN (km 37+293) Linia napowietrzna nn-0,4kV
obwód ze stacji 3-641 "Olszewo"
- istn. AL 4x35+2x25mm2 (ukł. naprzemianległy); Bez przebudowy
DANE TECHNICZNE
dotyczą gminy
klasa techniczna
przekrój projektowa
szerokość korony
kategoria ruchu
km 37+293
km 37+140
km 36+961
km 36+520
TWARÓG I MAZURY
TWARÓG RUSKI
Istniejący fundament
- do rozbiórki
Projektowany fundament
- do wykonania
Projektowana linia napowietrzna SN-15kV
Projektowana linia napowietrzna nn-0,4kV
Istniejąca linia napowietrzna SN-15kV
Istniejąca linia napowietrzna nn-0,4kV
Istniejąca linia napowietrzna nn-0,4kV do rozbiórki
Projektowana linia napowietrzna nn-0,4kV do wykonania
Istniejąca linia napowietrzna SN-15kV do rozbiórki
Projektowana linia napowietrzna SN-15kV do wykonania
Istniejąca linia napowietrzna nn-0,4kV do przebudowy
Projektowana linia napowietrzna nn-0,4kV do wykonania
Istniejąca linia napowietrzna SN-15kV do przebudowy