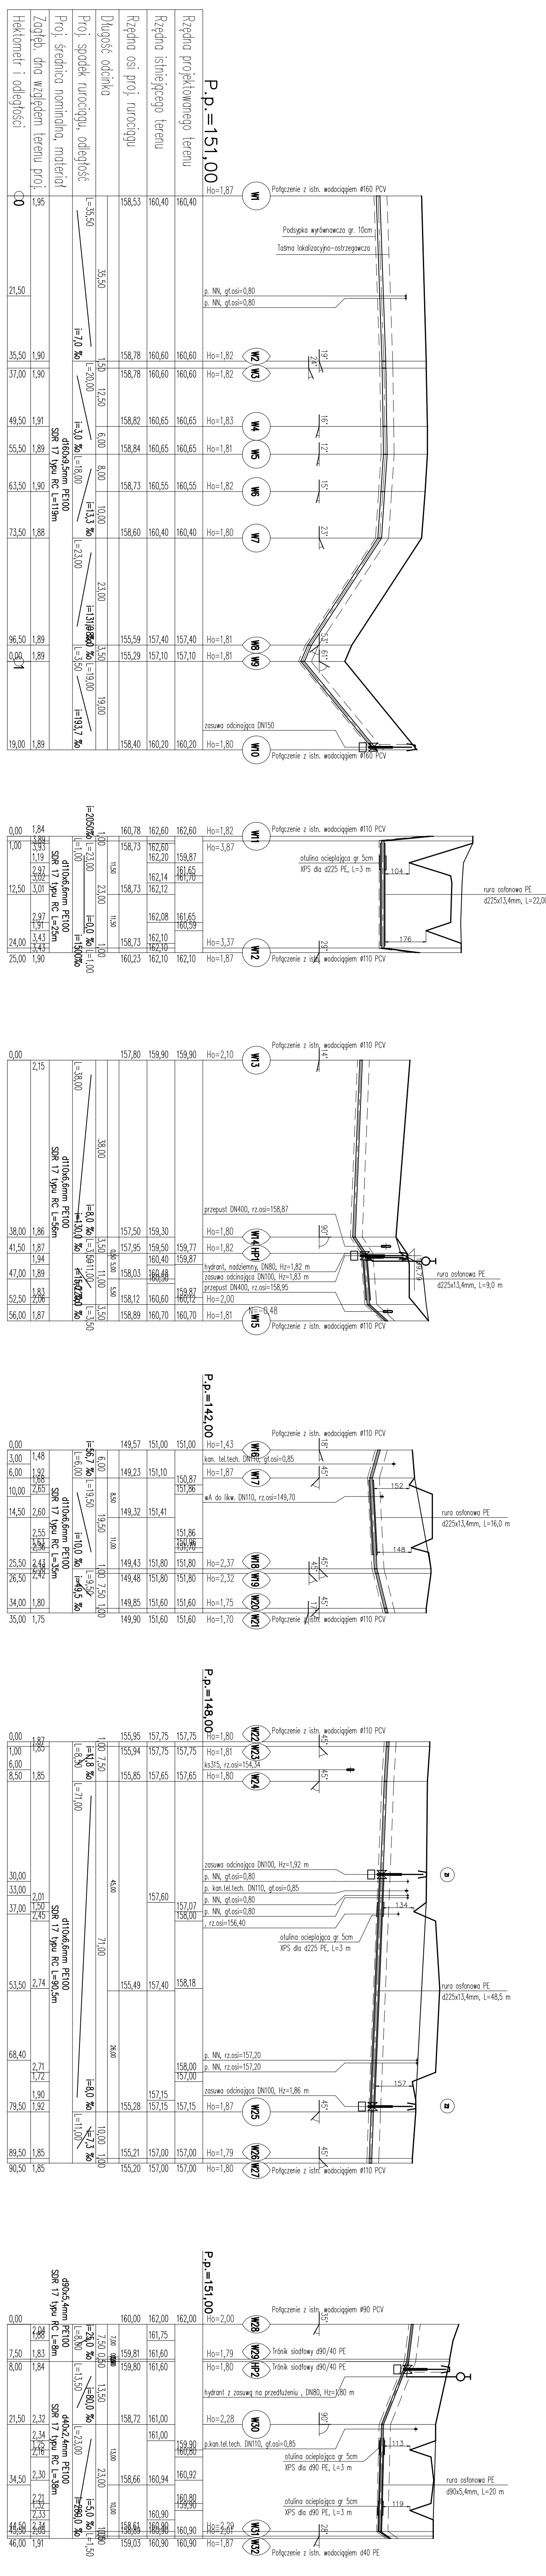
Rzędna projektowanego terenu
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna osi proj. rurociągu
Długość odcinka
Proj. spadek rurociągu, odległość
Proj. średnica nominalna, materiał
Zagłęb. dna względem terenu proj.
Hektometr i odległości
P.p.=151,00
Połączenie z istn. wodociągiem ø160 PCV
Podsypka wyrównawcza gr. 10cm
Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza
p. NN, gł.osi=0,80
d160x9,5mm PE100 SDR 17 typu RC L=119m
zasuwa odcinająca DN150
Połączenie z istn. wodociągiem ø110 PCV
otulina ocieplająca gr 5cm XPS dla d225 PE, L=3 m
rura osłonowa PE d225x13,4mm, L=22,00 m
d110x6,6mm PE100 SDR 17 typu RC L=25m
przepust DN400, rz.osi=158,87
hydrant, nadziemny, DN80, Hz=1,82 m
zasuwa odcinająca DN100, Hz=1,83 m
przepust DN400, rz.osi=158,95
rura osłonowa PE d225x13,4mm, L=9,0 m
d110x6,6mm PE100 SDR 17 typu RC L=56m
P.p.=142,00
kan. tel.tech. DN110, gł.osi=0,85
wA do likw. DN110, rz.osi=149,70
rura osłonowa PE d225x13,4mm, L=16,0 m
d110x6,6mm PE100 SDR 17 typu RC L=35m
P.p.=148,00
ks315, rz.osi=154,34
zasuwa odcinająca DN100, Hz=1,92 m
p. NN, gł.osi=0,80
p. kan.tel.tech. DN110, gł.osi=0,85
, rz.osi=156,40
otulina ocieplająca gr 5cm XPS dla d225 PE, L=3 m
rura osłonowa PE d225x13,4mm, L=48,5 m
p. NN, rz.osi=157,20
zasuwa odcinająca DN100, Hz=1,86 m
d110x6,6mm PE100 SDR 17 typu RC L=90,5m
P.p.=151,00
Połączenie z istn. wodociągiem ø90 PCV
Trójnik siodłowy d90/40 PE
hydrant z zasuwą na przedłużeniu , DN80, Hz=1,80 m
p.kan.tel.tech. DN110, gł.osi=0,85
otulina ocieplająca gr 5cm XPS dla d90 PE, L=3 m
rura osłonowa PE d90x5,4mm, L=20 m
d90x5,4mm PE100 SDR 17 typu RC L=8m
d40x2,4mm PE100 SDR 17 typu RC L=38m
Połączenie z istn. wodociągiem d40 PE

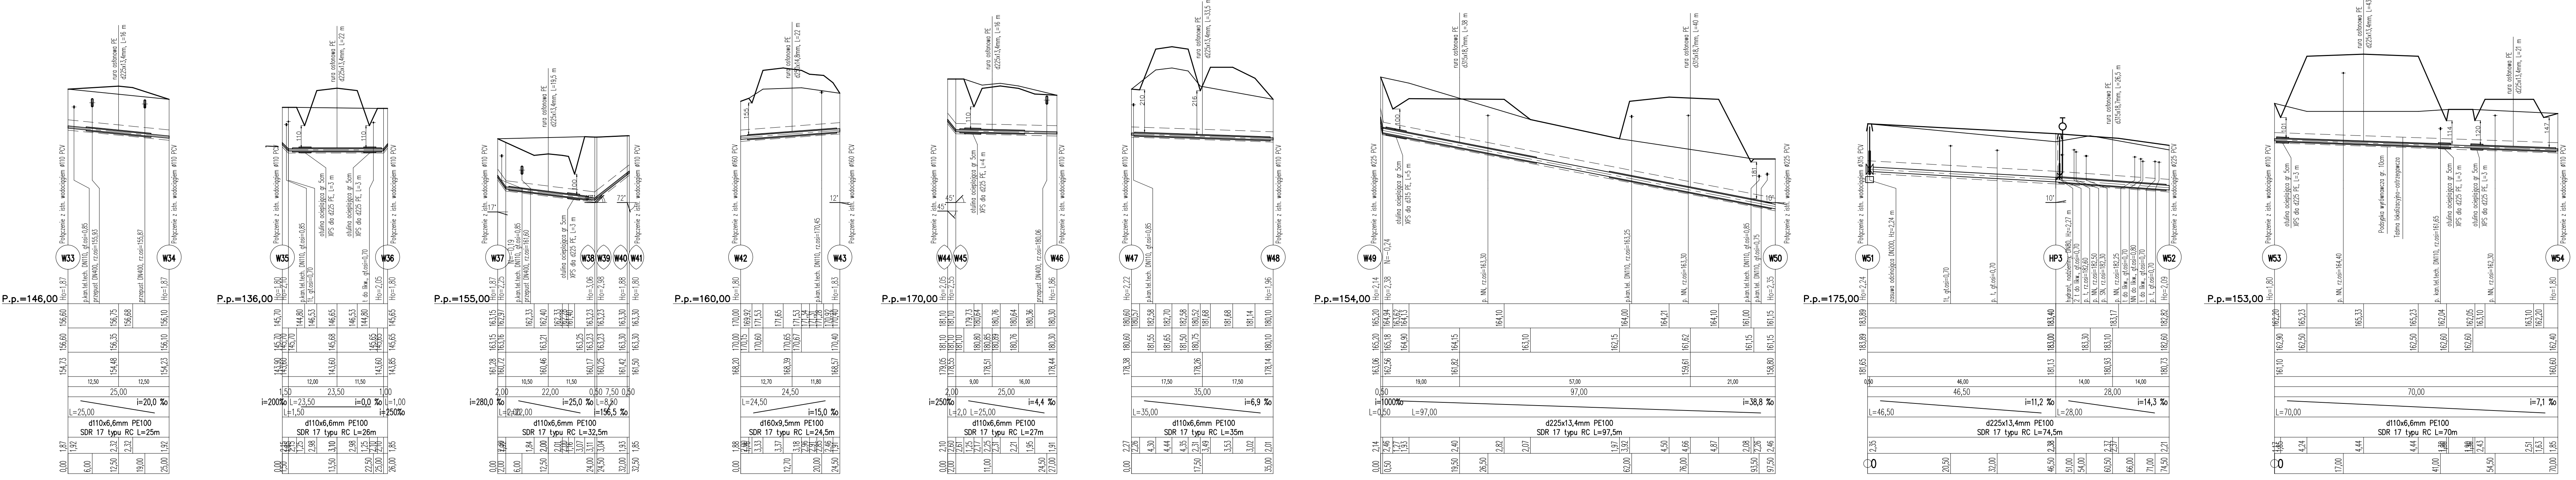
P.p.=146,00
W33
W34
Połączenie z istn. wodociągiem Ø110 PCV
rura osłonowa PE d225x13,4mm, L=16 m
d110x6,6mm PE100 SDR 17 typu RC L=25m
i=20,0 ‰
P.p.=136,00
W35
W36
rura osłonowa PE d225x13,4mm, L=22 m
otulina ociepląjąca gr 5cm XPS dla d225 PE, L=3 m
d110x6,6mm PE100 SDR 17 typu RC L=26m
P.p.=155,00
W37
W38
W39
W40
W41
rura osłonowa PE d225x13,4mm, L=19,5 m
d110x6,6mm PE100 SDR 17 typu RC L=32,5m
P.p.=160,00
W42
W43
Połączenie z istn. wodociągiem Ø160 PCV
rura osłonowa PE d315x18,7mm, L=22 m
d160x9,5mm PE100 SDR 17 typu RC L=24,5m
i=15,0 ‰
P.p.=170,00
W44
W45
W46
rura osłonowa PE d225x13,4mm, L=16 m
d110x6,6mm PE100 SDR 17 typu RC L=27m
i=4,4 ‰
P.p.=180,00
W47
W48
rura osłonowa PE d225x13,4mm, L=33,5 m
d110x6,6mm PE100 SDR 17 typu RC L=35m
i=6,9 ‰
P.p.=154,00
W49
W50
Połączenie z istn. wodociągiem Ø225 PCV
rura osłonowa PE d315x18,7mm, L=38 m
rura osłonowa PE d315x18,7mm, L=40 m
d225x13,4mm PE100 SDR 17 typu RC L=97,5m
i=38,8 ‰
P.p.=175,00
W51
HP3
W52
rura osłonowa PE d315x18,7mm, L=26,5 m
d225x13,4mm PE100 SDR 17 typu RC L=74,5m
i=11,2 ‰
i=14,3 ‰
P.p.=153,00
W53
W54
rura osłonowa PE d225x13,4mm, L=43 m
rura osłonowa PE d225x13,4mm, L=21 m
Podsypka wyrównawcza gr. 10cm
Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza
d110x6,6mm PE100 SDR 17 typu RC L=70m
i=7,1 ‰

Oznaczenia:

W1	numer węzła
Ho=1.90	zagłębienie osi przewodu
E1	numer kolejny przeszkody
NN	kable energetyczne niskiego napięcia
SN	kable energetyczne średniego napięcia
t	kable i kanalizacja telefoniczna
g	przewody gazowe
kd	kanalizacja deszczowa
ks	kanalizacja sanitarna
ko	kanał ogólnospławny
w	przewody wodociagowe

Obiekt: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odc. Dąbrowa Białostocka – Sokółka z obejściami miejscowości	
Temat: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	
Nazwa rys.: Profil podłużny sieci wodociągowej	
Stadium – P.B.	Branża: Sanitarna
Skala 1:500/100	Rys. Nr. 15
Projektant: mgr. inż. B. Kiluk upr. bud. Bł. 198/01	
Data, podpis:	
Sprawdzający: mgr. inż. B.Paszkiewicz-Kiluk upr. bud. Bł. 204/01	
Data, podpis:	